


03537

Грицевская
Львовская



Инженер
С.И.К.

Страницы инженер
инженер

ДЕЛОВОПРОЕКТ
МОСКВА


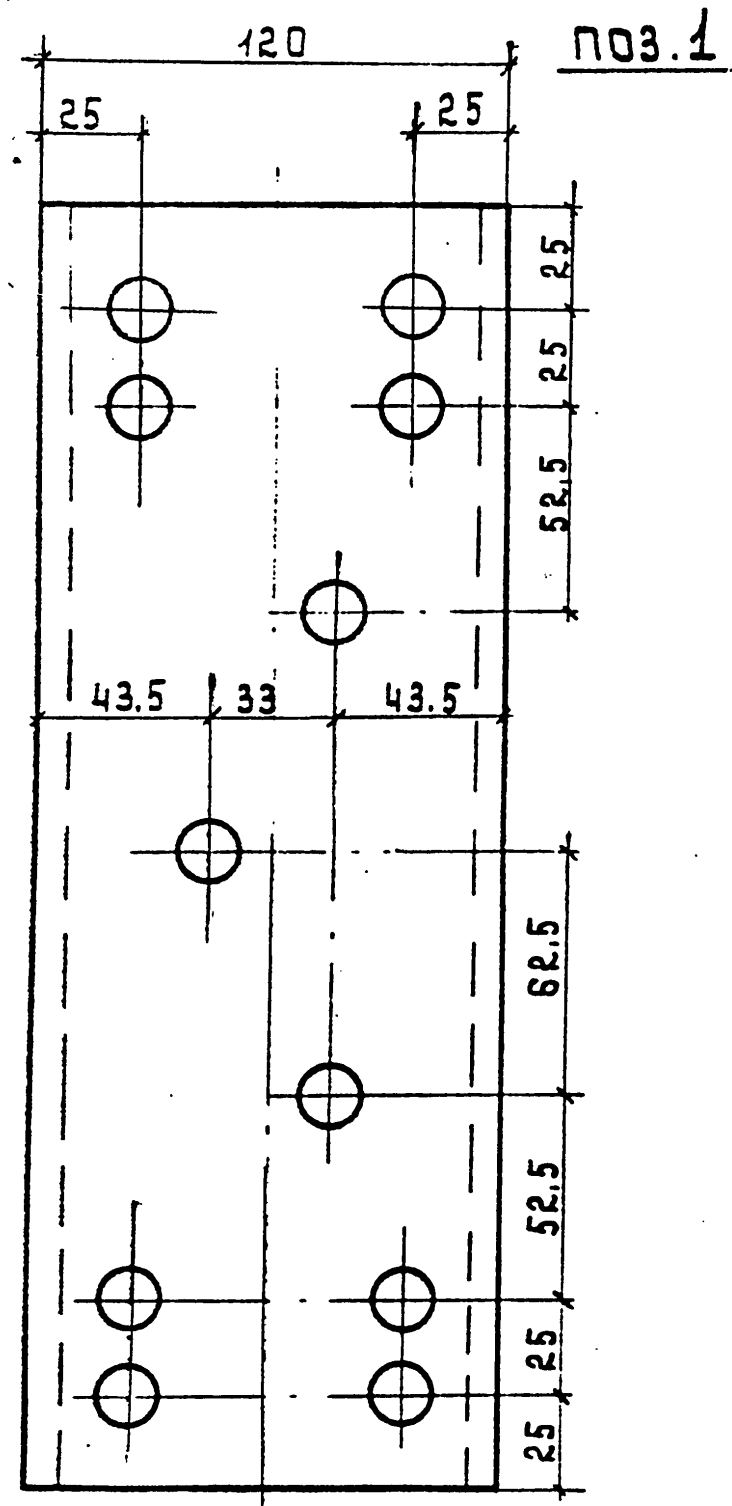


поз. 1

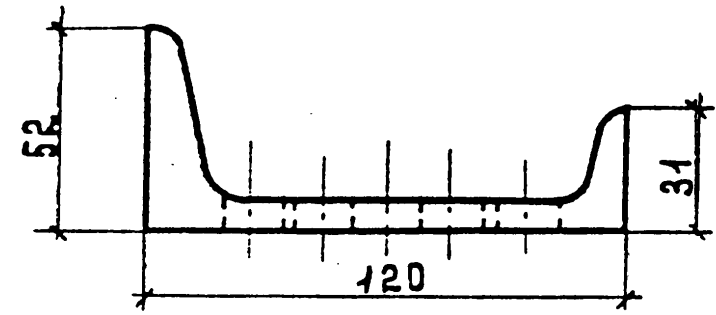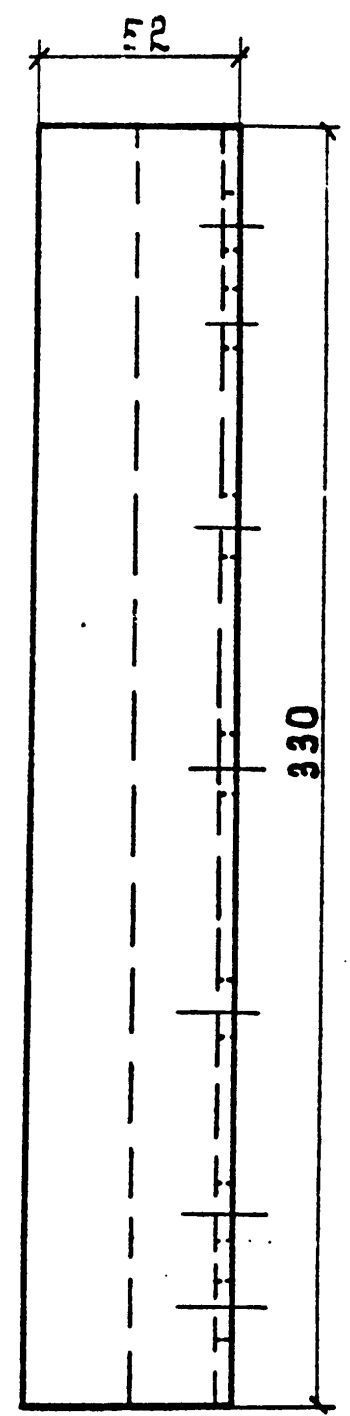

Все отверстия $\phi 14$

Спецификация							36
Марка	Поз.	Наименование	К-во	Масса, кг		Примеч.	
				Общ.	Марка		
	1	Швеллер 12 ГОСТ 8240-72, Ст.3 ГОСТ 535-58, L=330	1	3,57	3,57		
X-9	2	Круг 10 ГОСТ 2590-71, L=630, Ст.3 ГОСТ 535-58	1	0,39	0,39		
X-10	3	Круг 12 ГОСТ 2590-71, L=940, Ст.3 ГОСТ 535-58 (L=940)	1	0,76 (0,83)	0,76 (0,83)		

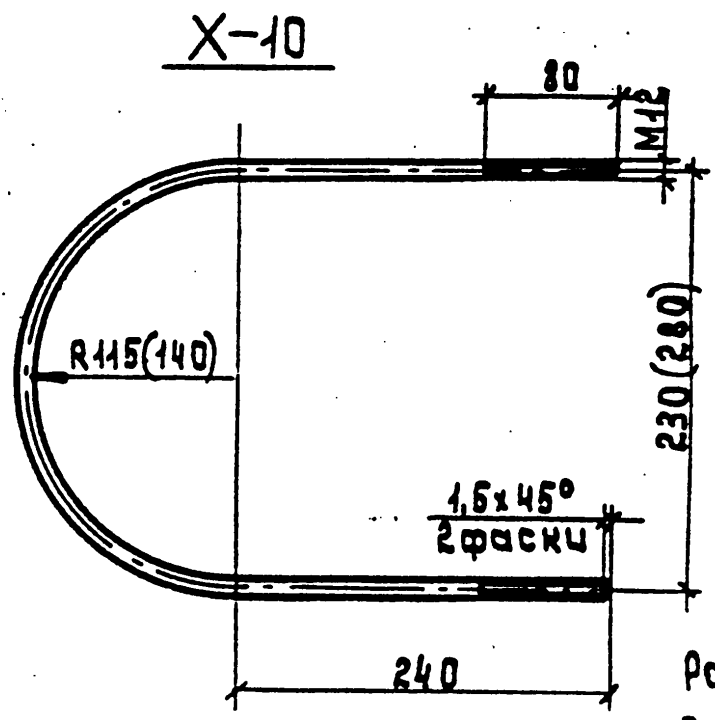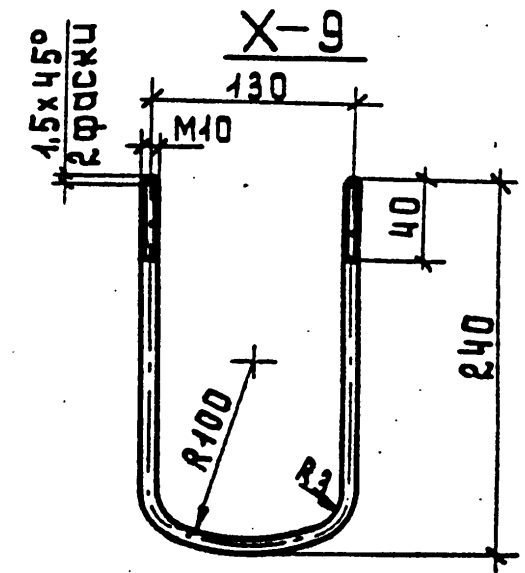

Размеры в скобках для стойки $\phi 240$ мм

ТК	Металлические элементы опор ВЛ 0,4-20 кВ.	Серия 3.407-85
1973	Установка разъединителя на концевой опоре. Швеллер №12. Хомуты X-9 и X-10.	Альбом Лист VII 31