
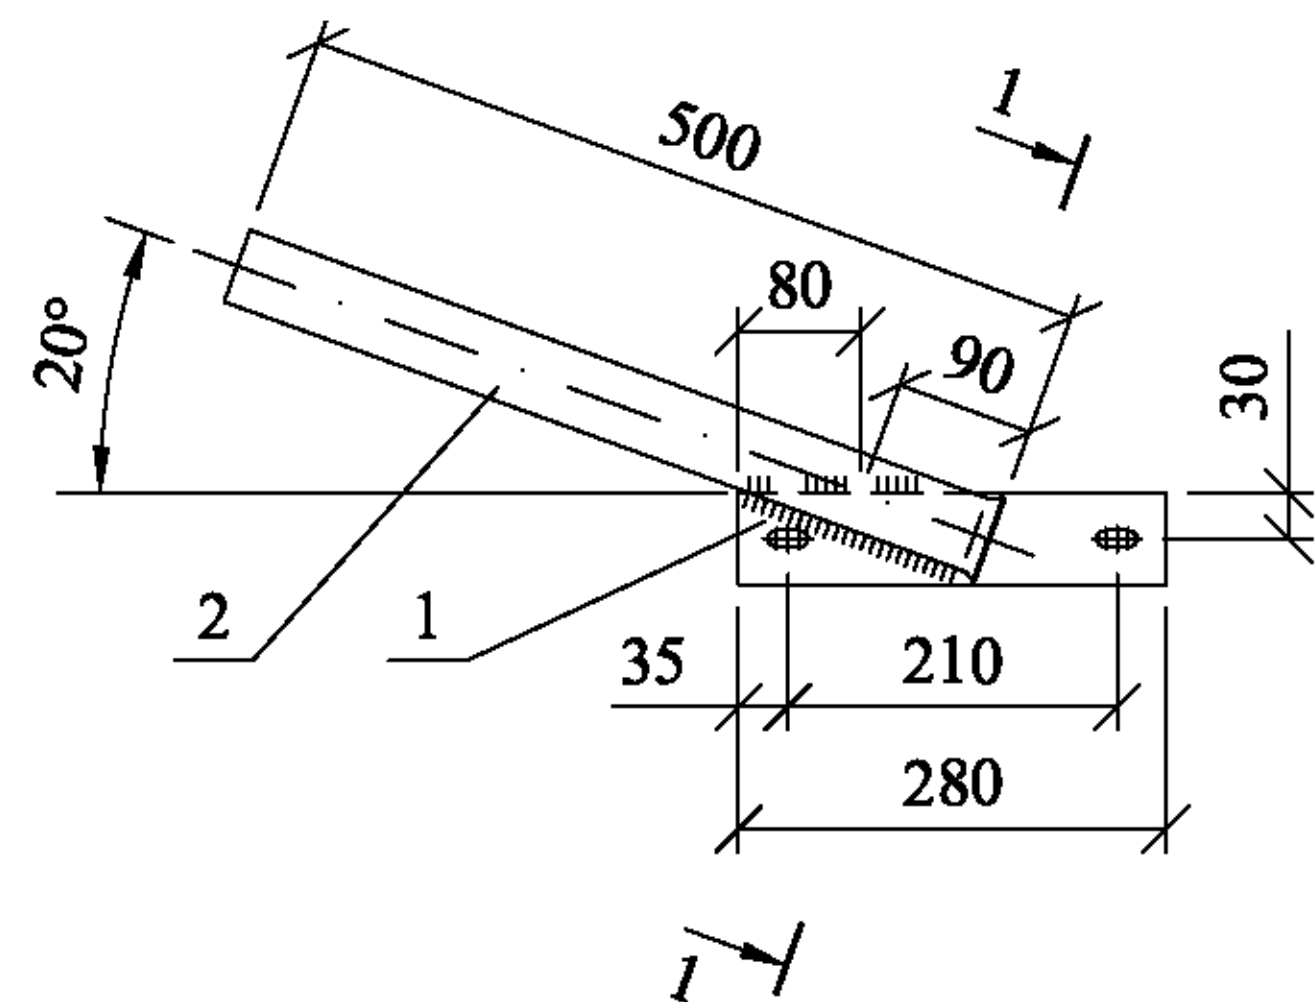
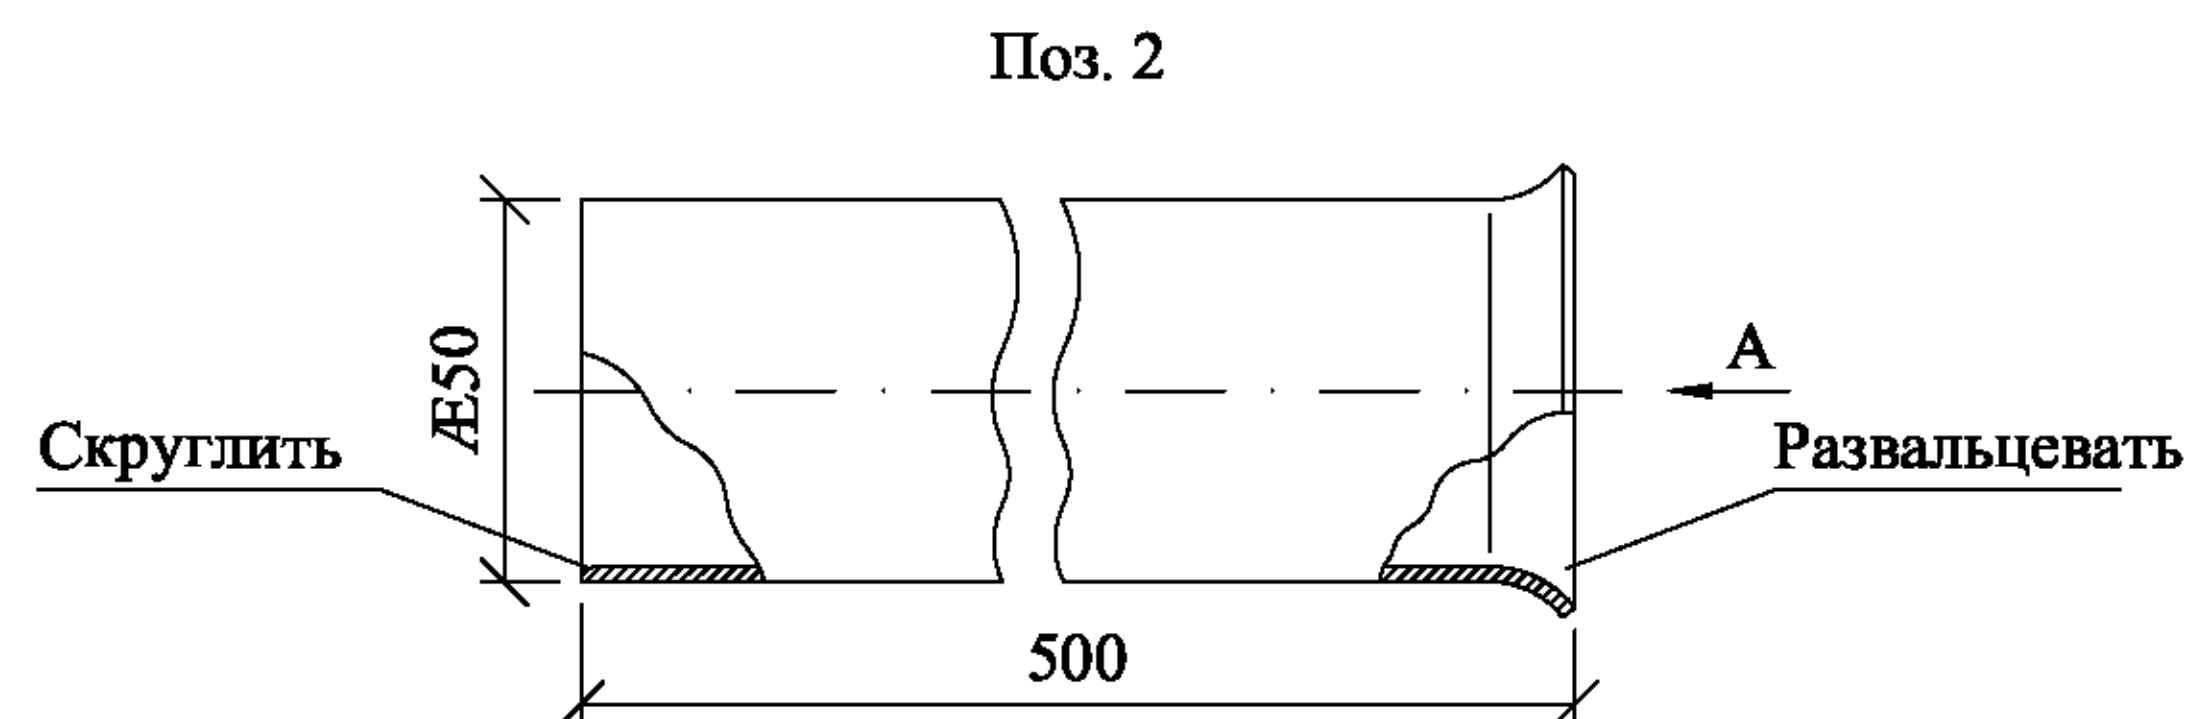
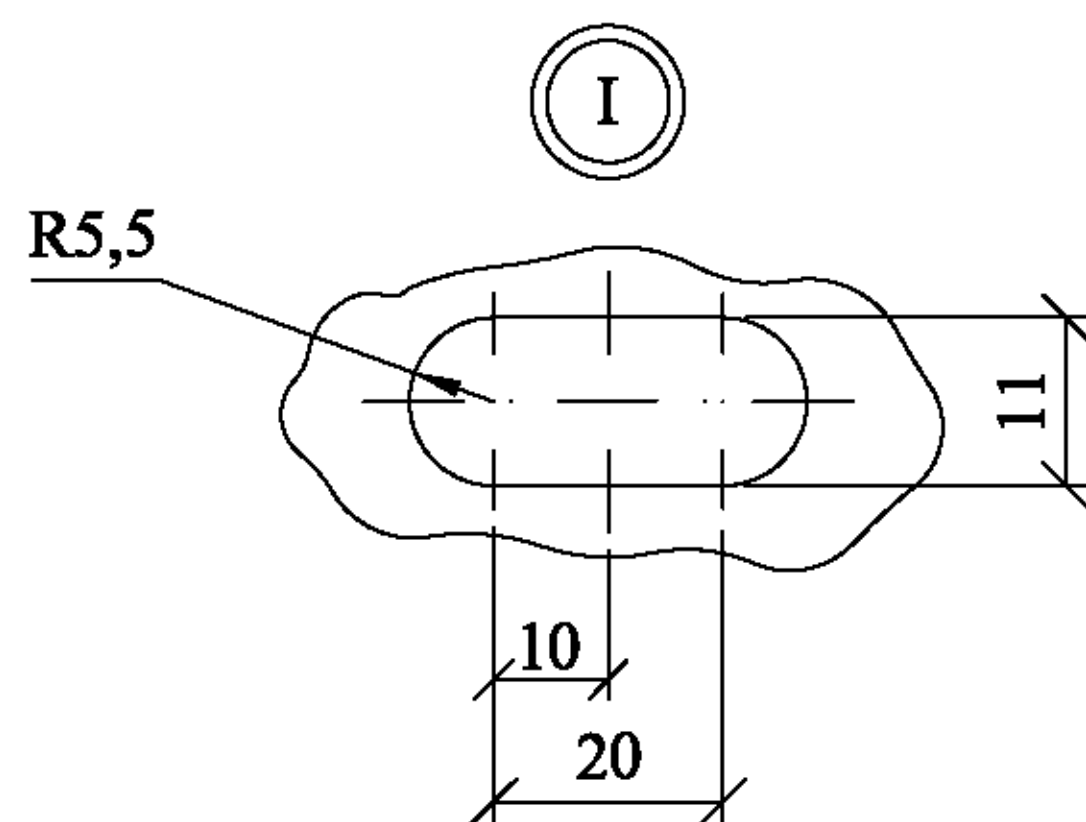
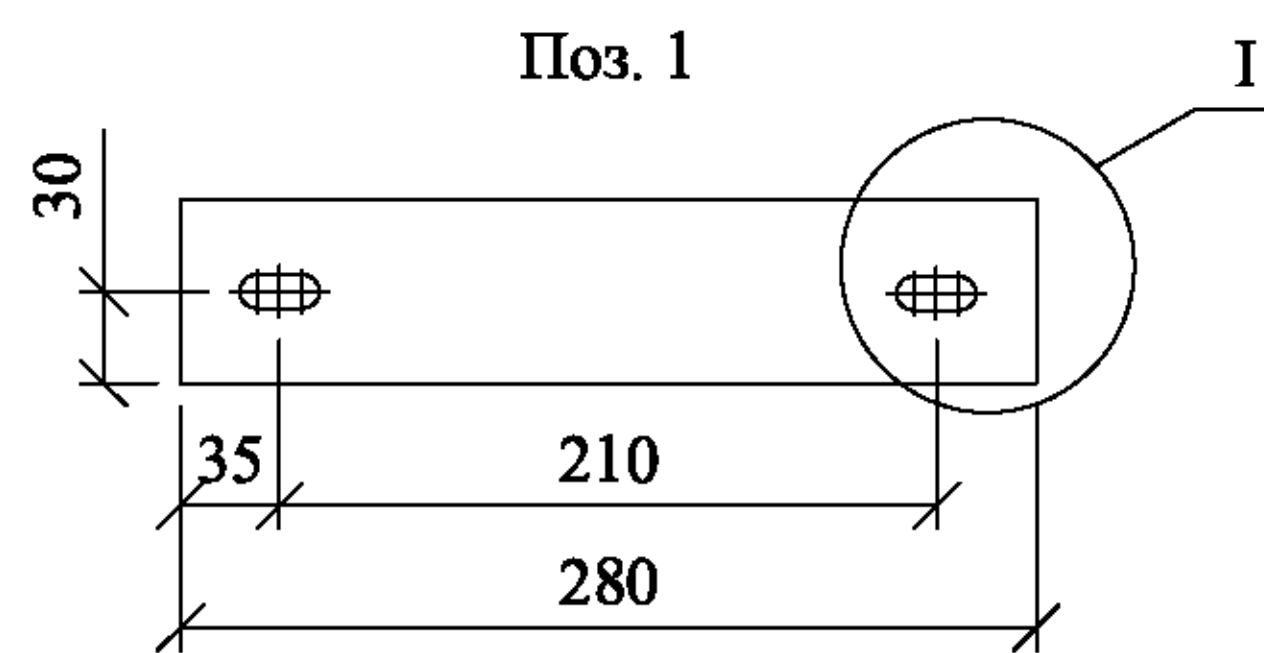


1-1

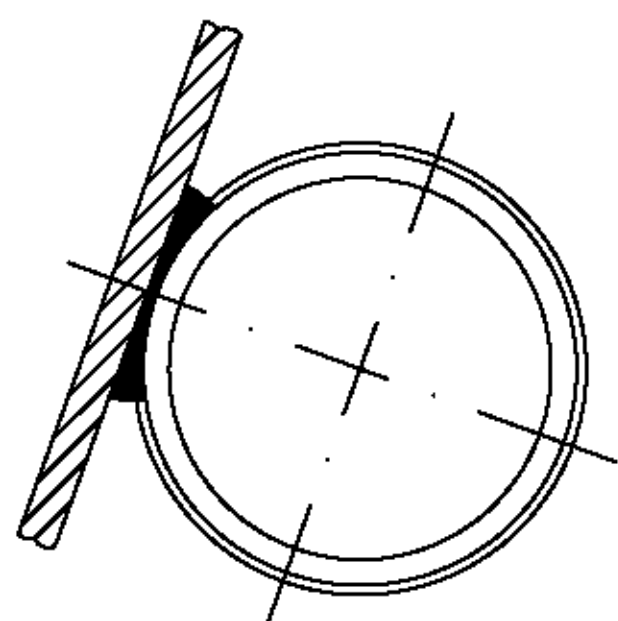

Вид А

Сварка по ГОСТ5264-80.
Катет шва $K_f=3$ мм.

Формат	Зона	Поз.	Обозначение				Наименование		Кол.	Примечание	
			Детали								
		1	ГОСТ103-76				Полоса 5×60		1	0,65 кг	
		2	ГОСТ10704-76				Труба 50×2		1	1,19 кг	
							26.0085-36				
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Кронштейн КС2		Стадия	Масса	Масштаб	
								Р	1,9	1:10	
Н. контр.		Амелина						Филиал ОАО "НТЦ электроэнергетики"- РОСЭП			
Пров.		Холова									
Разраб.		Калабашкин А									