Серия 3.407-131 Выпуск 1

Типовые конструкции

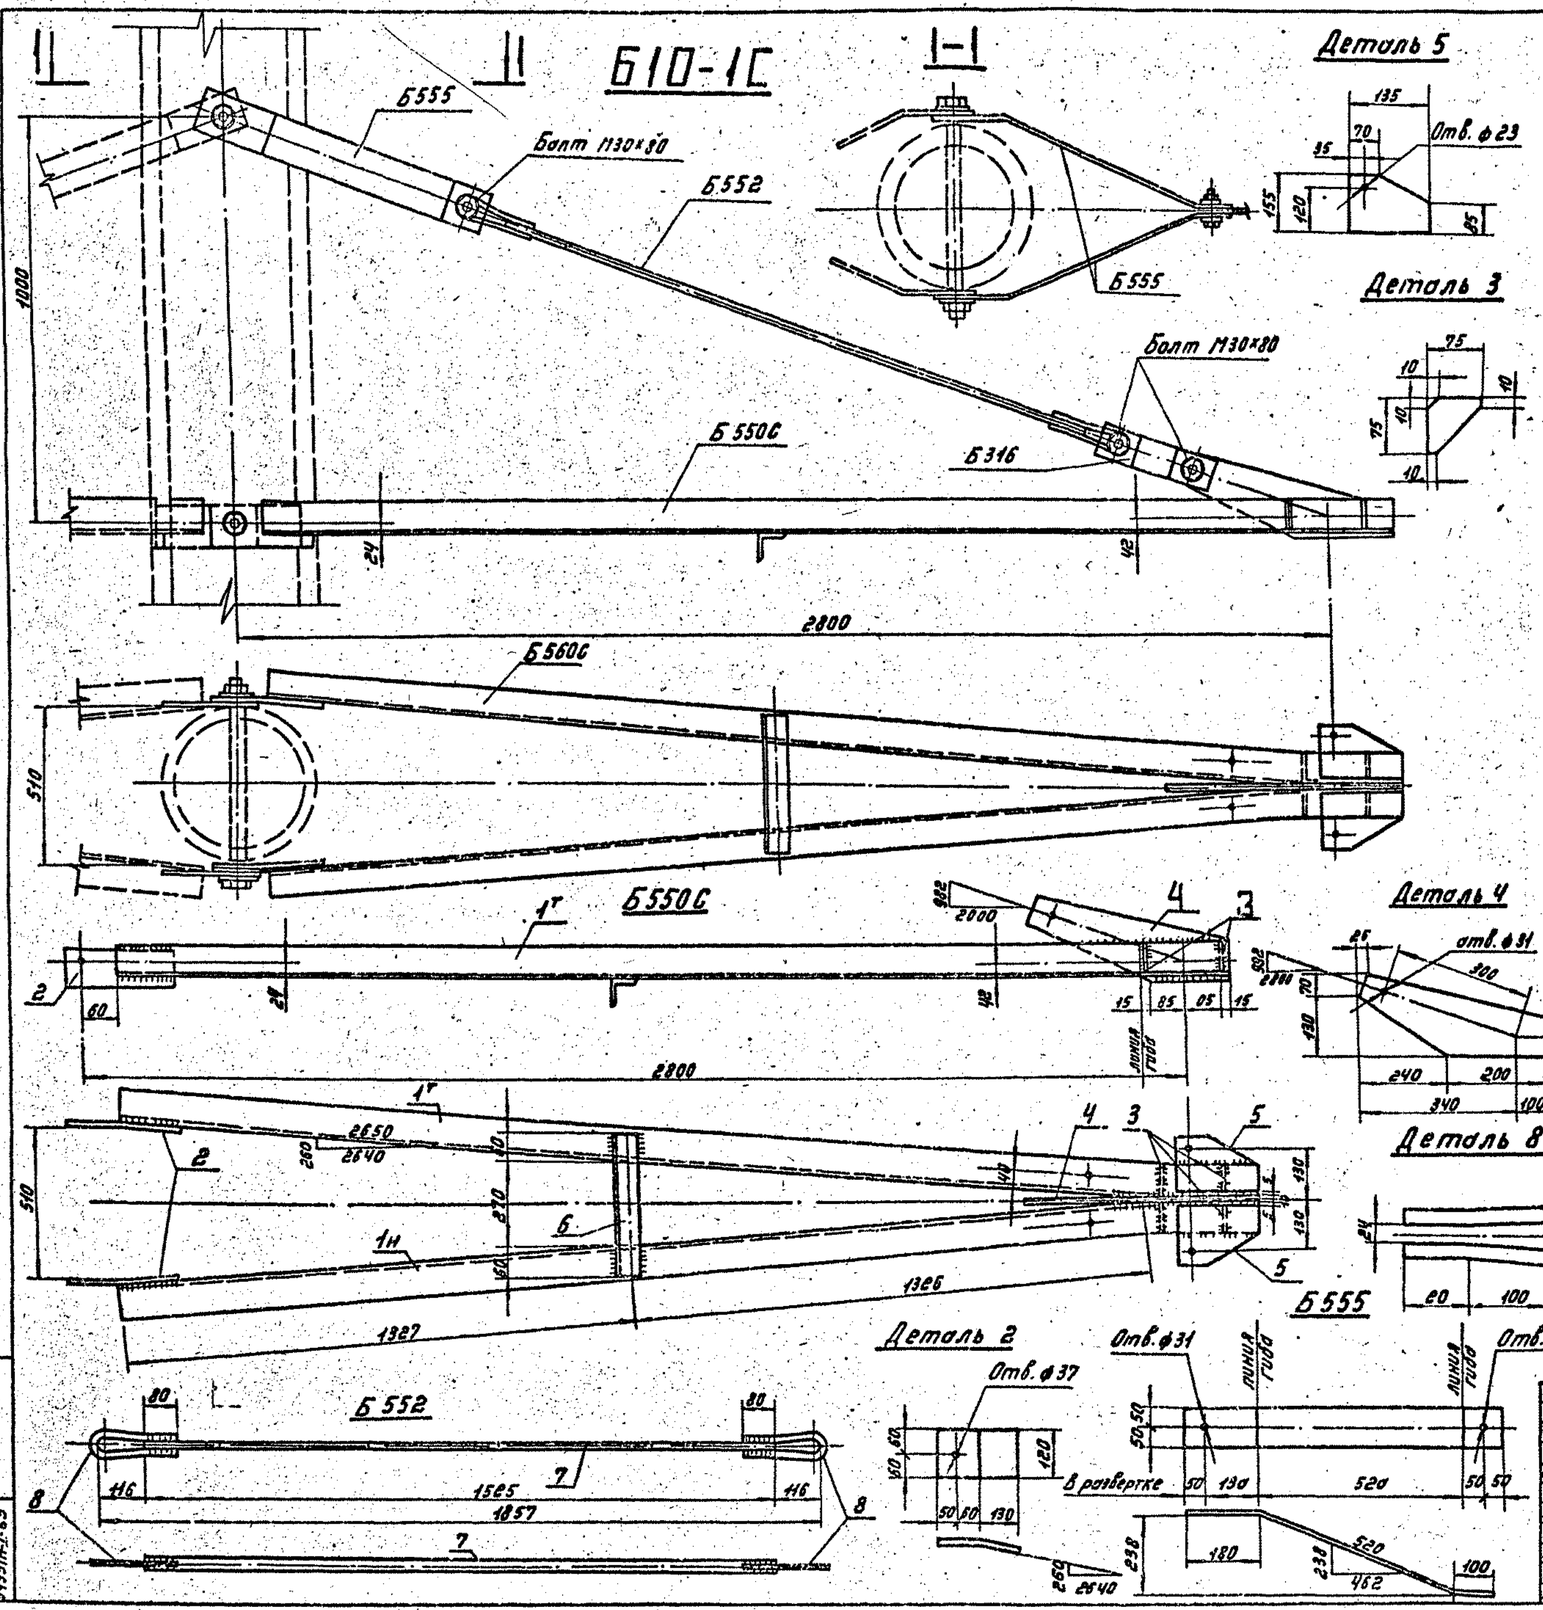

Ведомость металлических деталей

№№ п/п	Наименование эл-та	Марка	Кол., шт. т	Кол., шт. н	Масса, кг 1 шт.	Масса, кг Всех	Лист	Стр.
1	Б10-1С	Б550с	1		70	70	66	67
2		Б552	1		7	7	—"—	—"—
3		Б555	2		4	8	—"—	—"—
4		Б316	2		1	2	67	68
						87		

Ведомость монтажных болтов

№№ п/п	Наименование	Кол., шт. болтов	гаек	шайб	Масса, кг болтов	гаек	шайб	ГОСТ
1	Болт М30х80	3	3	6	2.3	0.7	0.4	Болты ОСТ 34-13-021-77 Гайки 5915-70* Шайбы 11371-68*
	Итого на траверсу				2.3	0.7	0.4	~3 кг

Спецификация

Марка	№№ дет.	Сечение	Длина мм	Кол. т	Кол. н	Масса, кг 1 дет.	Масса, кг Всех	Марка	Примечание
Б550С	1т	∟ 80х7 *	2250	1	1	27.5	55	69	
	2	— 120х10	240	2	—	2.3	5		
	3	— 75х6	75	4	—	0.1	—		
	4	— 200х10	440	1		4.1	4		
	5	— 135х16	155	2		2.2	4		
	6	∟ 50х4	390	1		1.1	1		
Б552	7	• ф24	1665	1	—	5.8	6	7	Гнуть в горячем состоянии
	8	• ф20	440	2	—	0.8	1		
Б555		— 100х6	800	1		3.8	4	4	
Наплавлен. металл к Б550С							1	1	

* Возможна замена на ∟80х6 в I-II р.г.

Примечания:

1. Все отверстия ф 21 мм } кроме
2. Все швы h_w = 5 мм } оговоренных
3. Электроды Э42А по ГОСТ 9467-75*.

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№				
3407-131-1-63						

Серия 3.407-131 Вып.1 — 66

Железобетонные опоры со стойками 22.6 м и 26.0 м, изготовленными в унифицированной опалубке диаметром 650/410 мм длиной 26.0 м

				Лит.	Лист	Листов
Разраб.	Журавлева		Траверса Б10-1С		66	
Провер.	Салита					
Рук. гр.						
Гл.инж.пр.	Иванова			ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ Северо-Западное отделение Ленинград		
Гл.спец.	Штин					
Зав.мастер.	Курносов					