

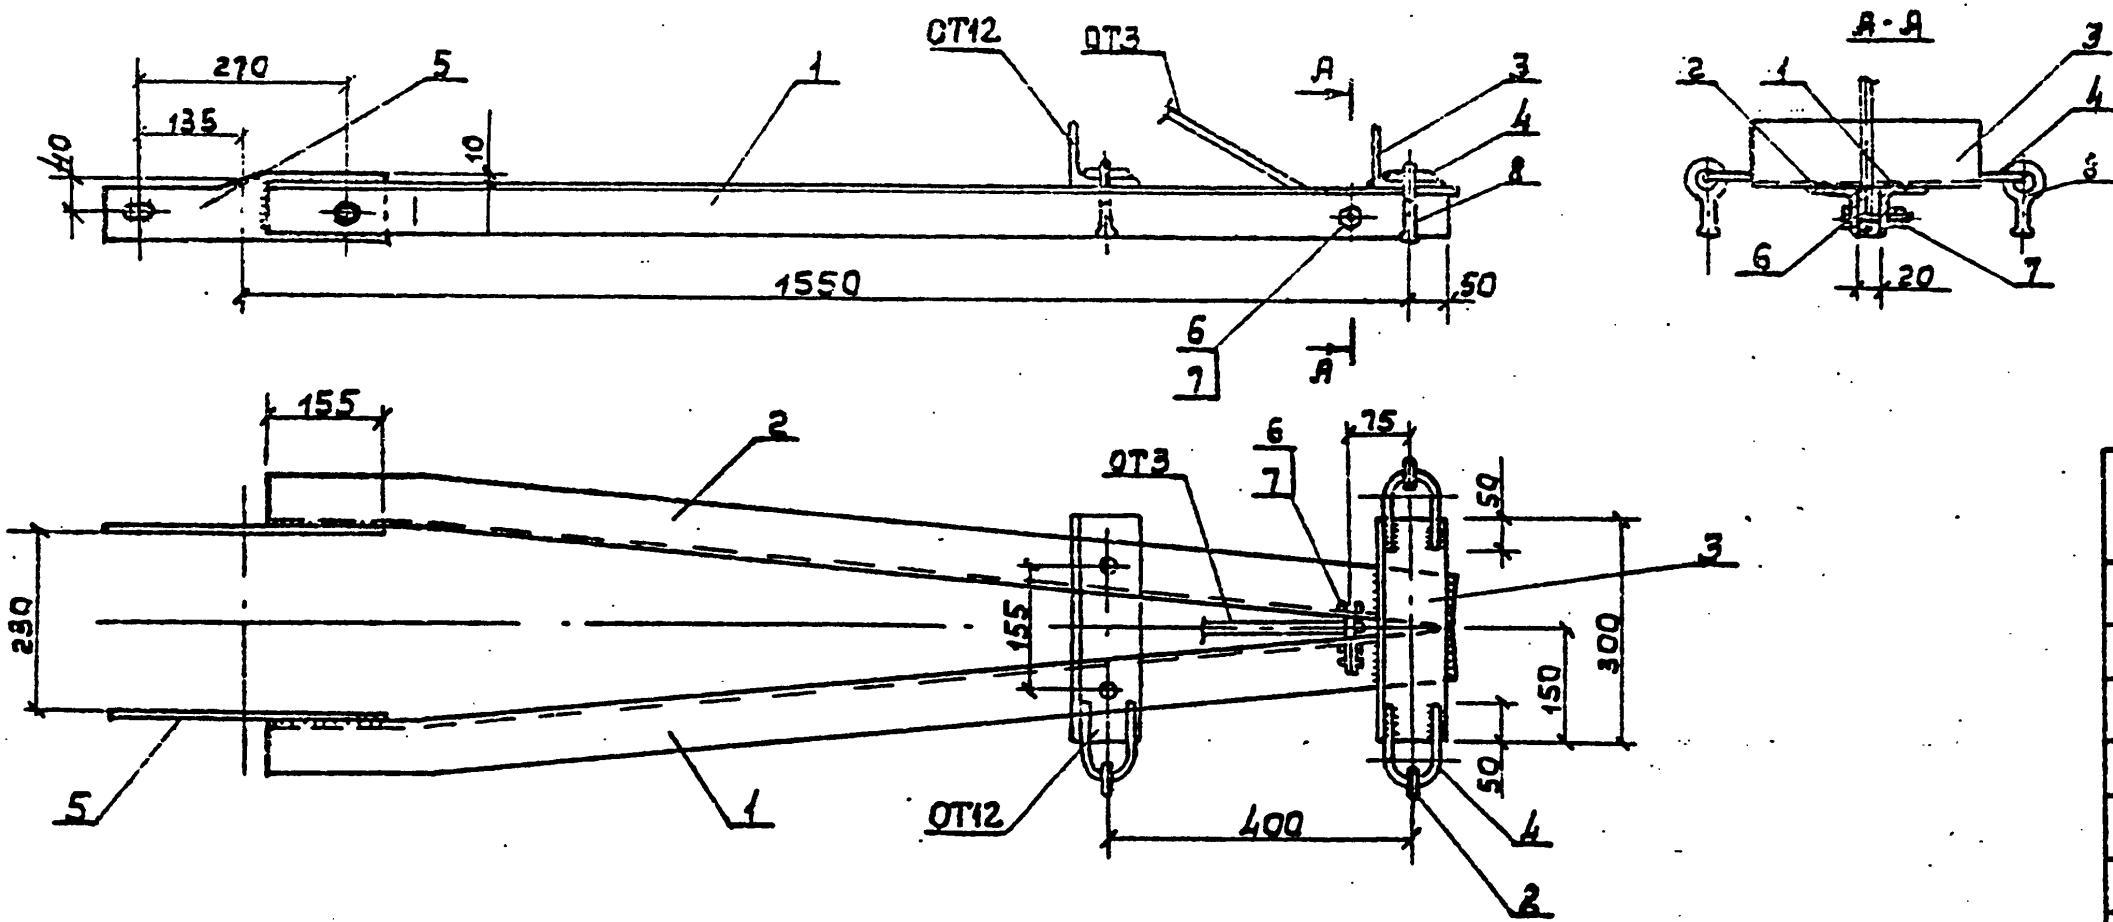


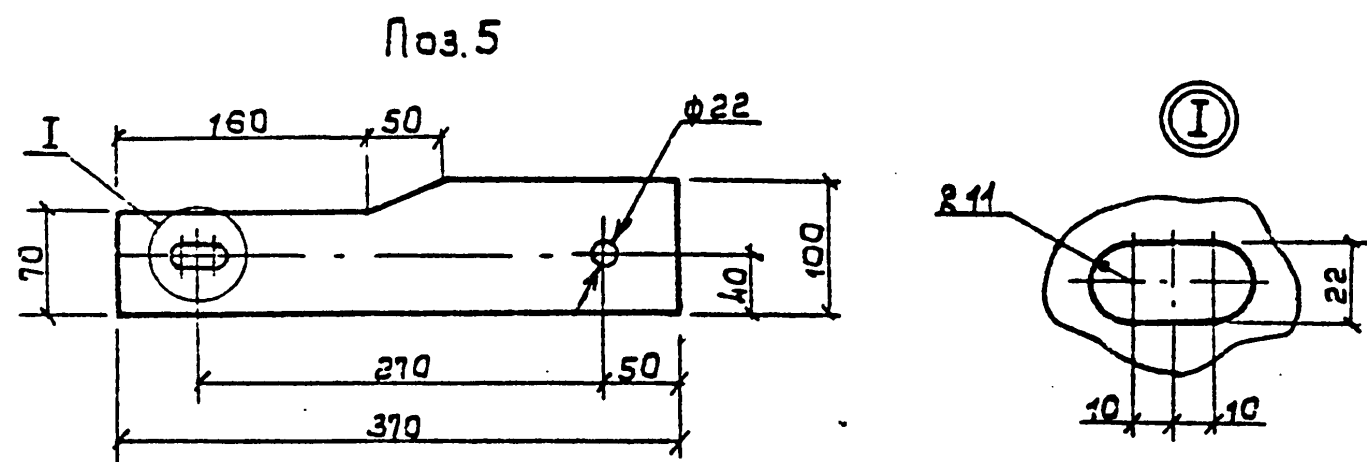

1. При сварке петель поз. 4 производить после установки серьги поз. 8

2. Марка ОТЗ (докум. 3.407.1-143.8.45) устанавливается при сборке опоры

Поз.	Наименование	Количество	Примечание
<u>Детали</u>			
1	Уголок 70x70x5 ГОСТ 8509-85 2-1574	1	8,45 кг
2	Уголок 70x70x5 ГОСТ 8509-85 2-1574	1	8,45 кг
3	Уголок 90x90x7 ГОСТ 8509-85	1	2,9 кг
4	Петля		см. докум.
	Крчз 16 ГОСТ 2590-71	2	3.407.1-143.8.6
5	Полоса 6x100 ГОСТ 103-76	2	1,5 кг
<u>Стандартные изделия</u>			
6	Болт М20x75		
	ГОСТ 7798-70	1	
7	Гайка М20		
	ГОСТ 5915-70	2	
8	Серьга СРС-7-17		
	ГОСТ 2725-78	2	

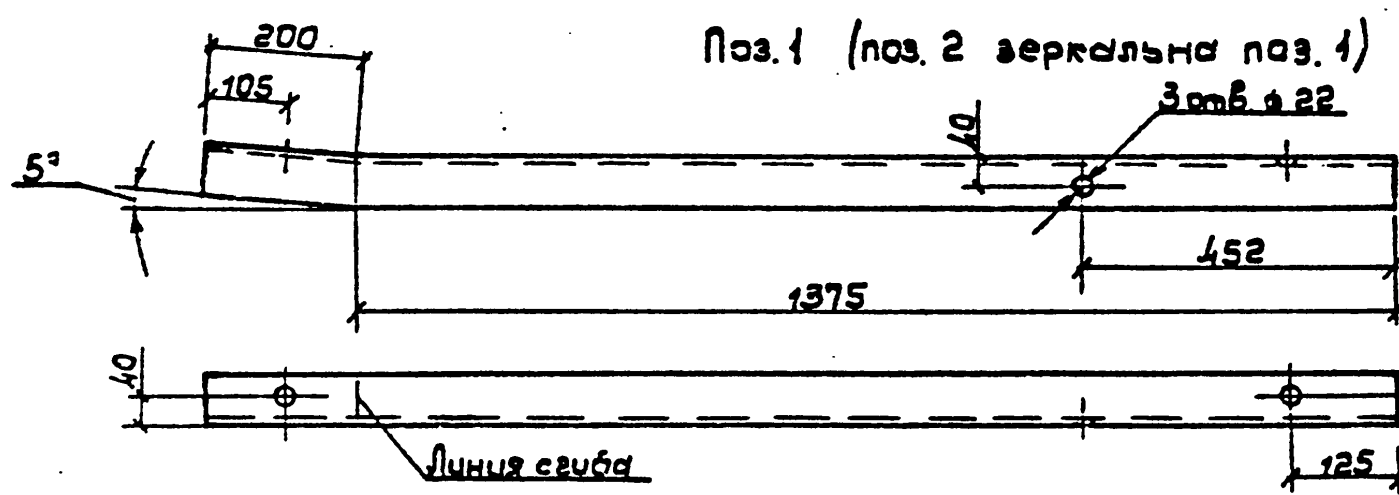

3.407.1-143.8.20			
Траверса ТМ 21		Стрелка	Масштаб
		Р	24.5 1:10
		Лист	Листов 1
СЕЛЬЭНЕРГПРОЕКТ			

Нач. отд.	Кулыгин	И.И.
Н. контр.	Солнцева	В.И.
Г.И.П.	Удальцов	И.И.
Вед. инж.	Шляпачев	И.И.
Инж.	Колесников	И.И.