

Сварка по ГОСТ 5264-80.  
Накатка по концам поз. 2  
по ОСТ 34-13-931-85.

Поз.	Наименование	Кол.	Примеч.
<b>Детали</b>			
1	Узелок 50x50x5 ГОСТ 8509-85 В-315	1	1,4 кг
2	Крыш 16 ГОСТ 2500-71, L-535	1	1,0 кг


3.407.1-136.3-23

Траверса ТН3

Сварка	Контроль	Измерения
Р	2,4	1:5
Центр Измерит. 1		
СЕЛЬЗЕРТПРОЕКТ		

Шкала, Подпись и дата. Изготовитель

Исполн.	Курочкин	А.В.
Начальн.	Солнышкин	В.И.
ГМП	Чайков	Г.И.
З.д.инж.	Буданова	Л.И.
Ст. инж.	Соловьева	И.М.

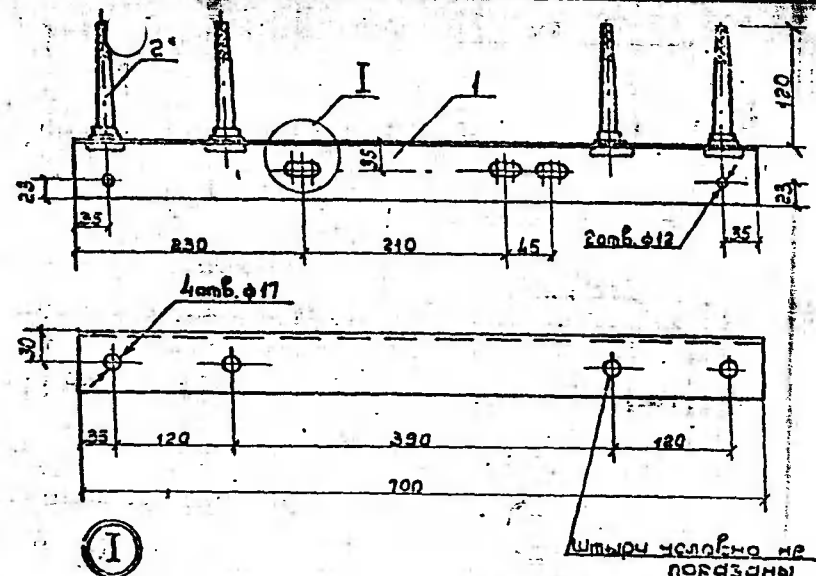

\* Крепить способом холодной  
прессовки.  
Допускается приварка штырей.

Поз.	Наименование	Кол.	Примеч.
<b>Детали</b>			
1	Узелок 63x63x5 ГОСТ 8509-85 В-315	1	3,37 кг
<b>Промысловые изделия</b>			
2	Штырь Ш-16-К-25 ОСТ 34-13-931-85	4	

3.407.1-136.3-24

Траверса ТН4

Шкала, Подпись и дата. Изготовитель

Сварка	Контроль	Измерения
Р	4,7	1:5
Центр Измерит. 1		
СЕЛЬЗЕРТПРОЕКТ		

Исполн.	Курочкин	А.В.
Начальн.	Солнышкин	В.И.
ГМП	Чайков	Г.И.
З.д.инж.	Буданова	Л.И.
Ст. инж.	Соловьева	И.М.