

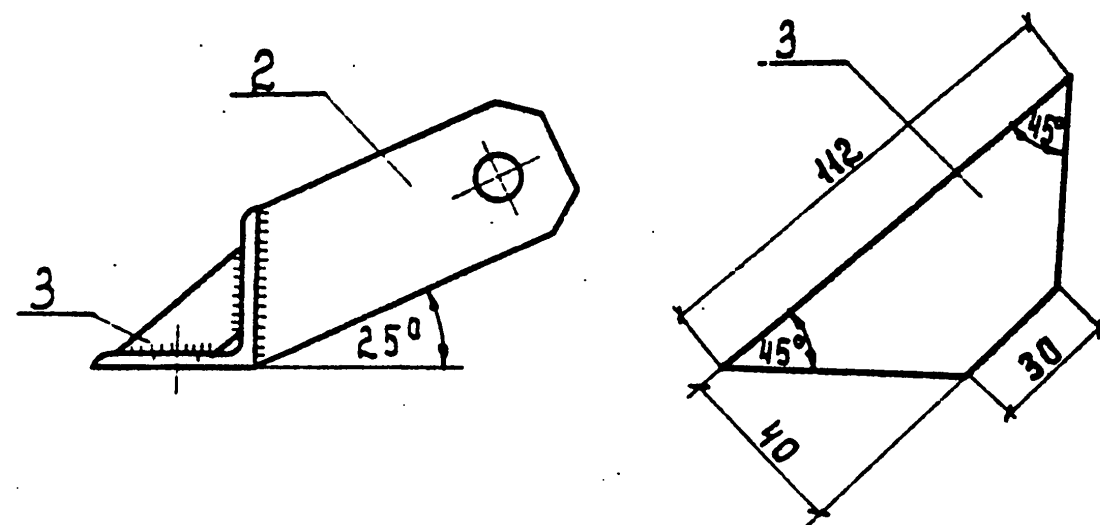
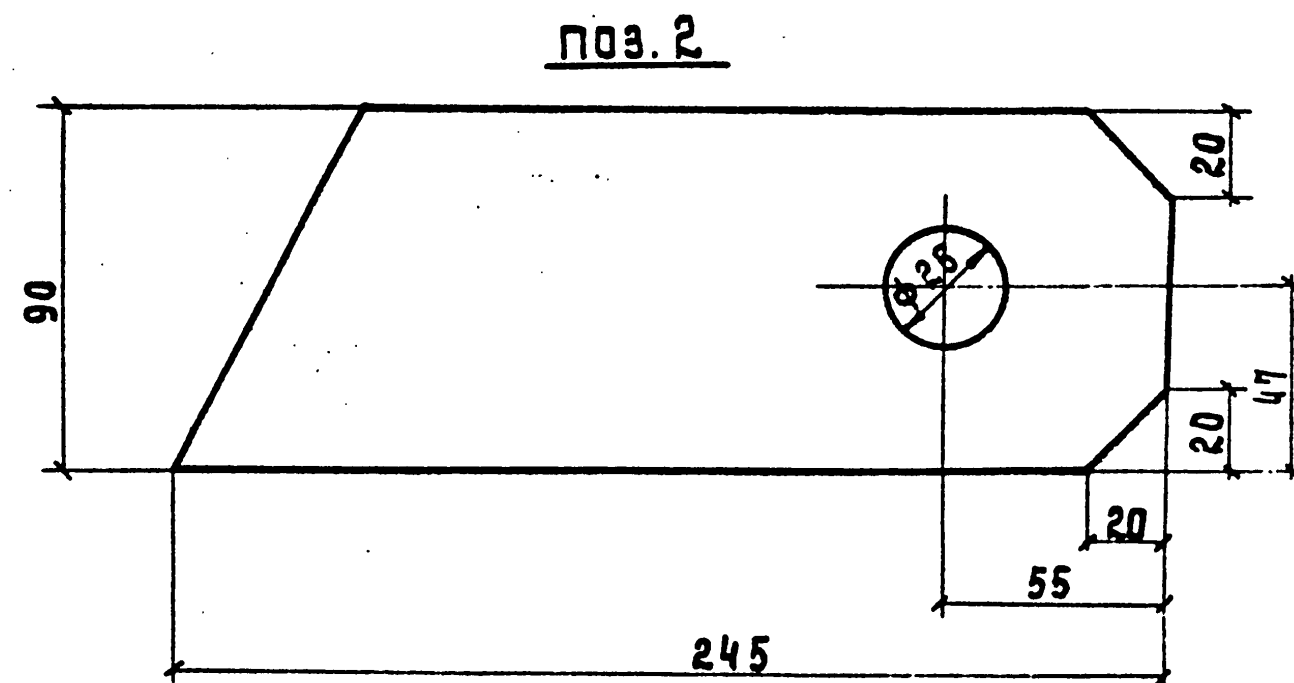


УП-2

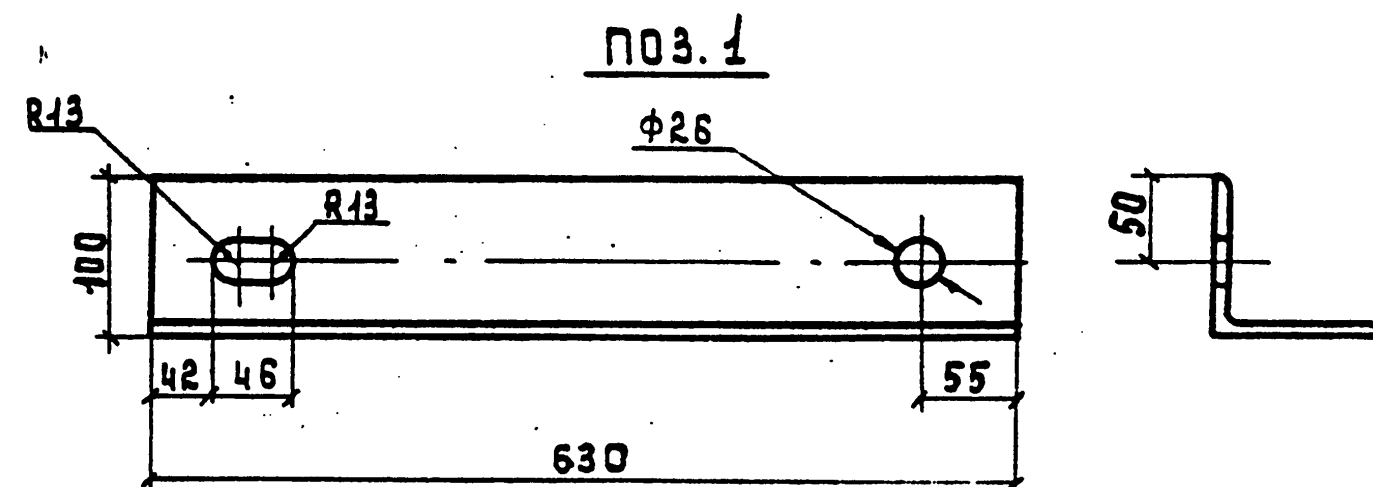

Спецификация						20
Марка	Поз	Наименование	К-во	Масса, кг		Примеч.
				общ.	марки	
УП-2	1	Угол. равн. 100x100x8 ГОСТ 8509-72, ст.3 ГОСТ 535-58, L=630	1	7,69	12,0	
	2	Полоса 8x90 ГОСТ 103-57, ст.3 ГОСТ 535-58, L=245	2	2,77		
	3	Полоса 8x40 ГОСТ 103-57, ст.3 ГОСТ 535-58, L=112	2	1,42		
		1% на сварные швы		0,12		

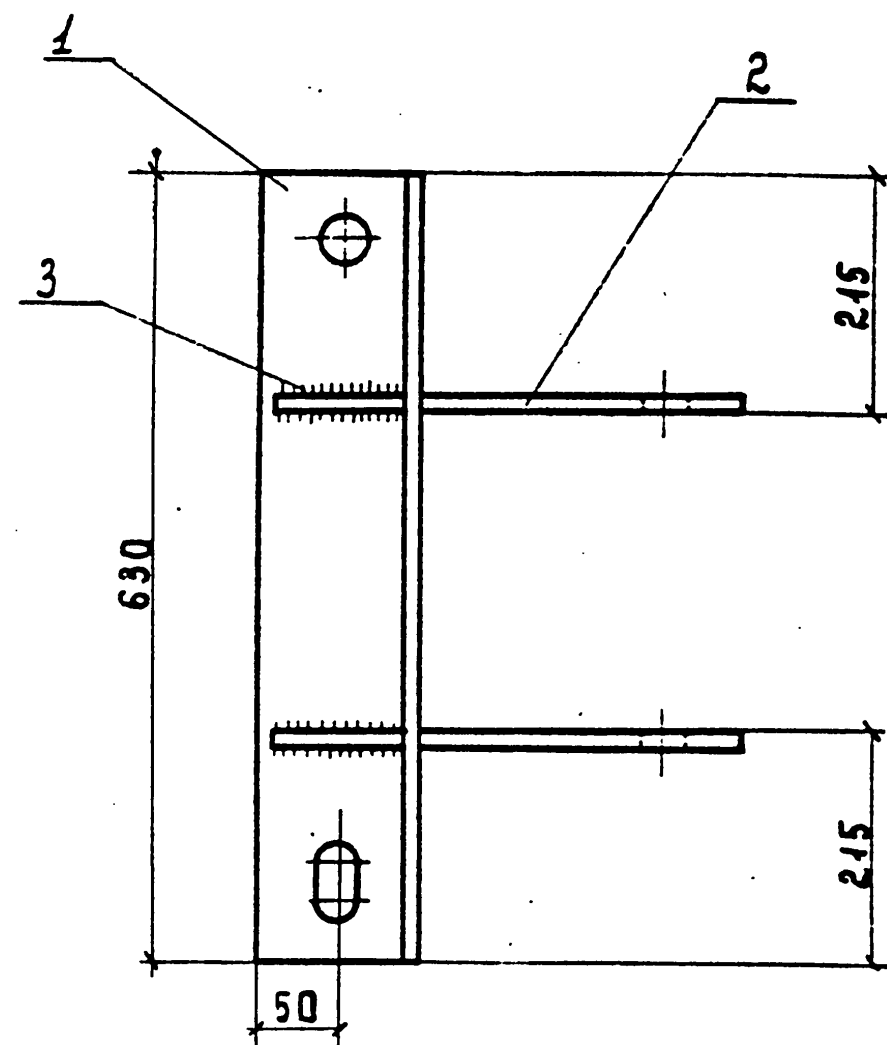

Сварку производить электродами марки Э-42А по ГОСТ 9467-60, высота катета 6 мм.

ТК	Металлические элементы опор ВЛ 0,4-20 кВ.	Серия 3.407-85
1973	Повышенные опоры анкерно-углового типа ВЛ 10 и 20 кВ. Упор подкоса УП-2.	Лист VII 45